


UWAGA!
 1. Zastąpienie gniazd 2xRJ45 wykonanie w pomieszczeniach w kanałach kablowych metalowych przewidzianych układanych wzdłuż ścian na wys. 0,8m od posadzki. Dostawa w pakiecie 100 sztuk. W przypadku braku gniazd w kanałach kablowych przewidzianych do układowania gniazd 2xRJ45 wykonanie przy użyciu kanałów kablowych metalowych mocowanych w narożnikach pomieszczenia.
 2. Instalacje układać w przegródzie bez instalacji elektrycznych

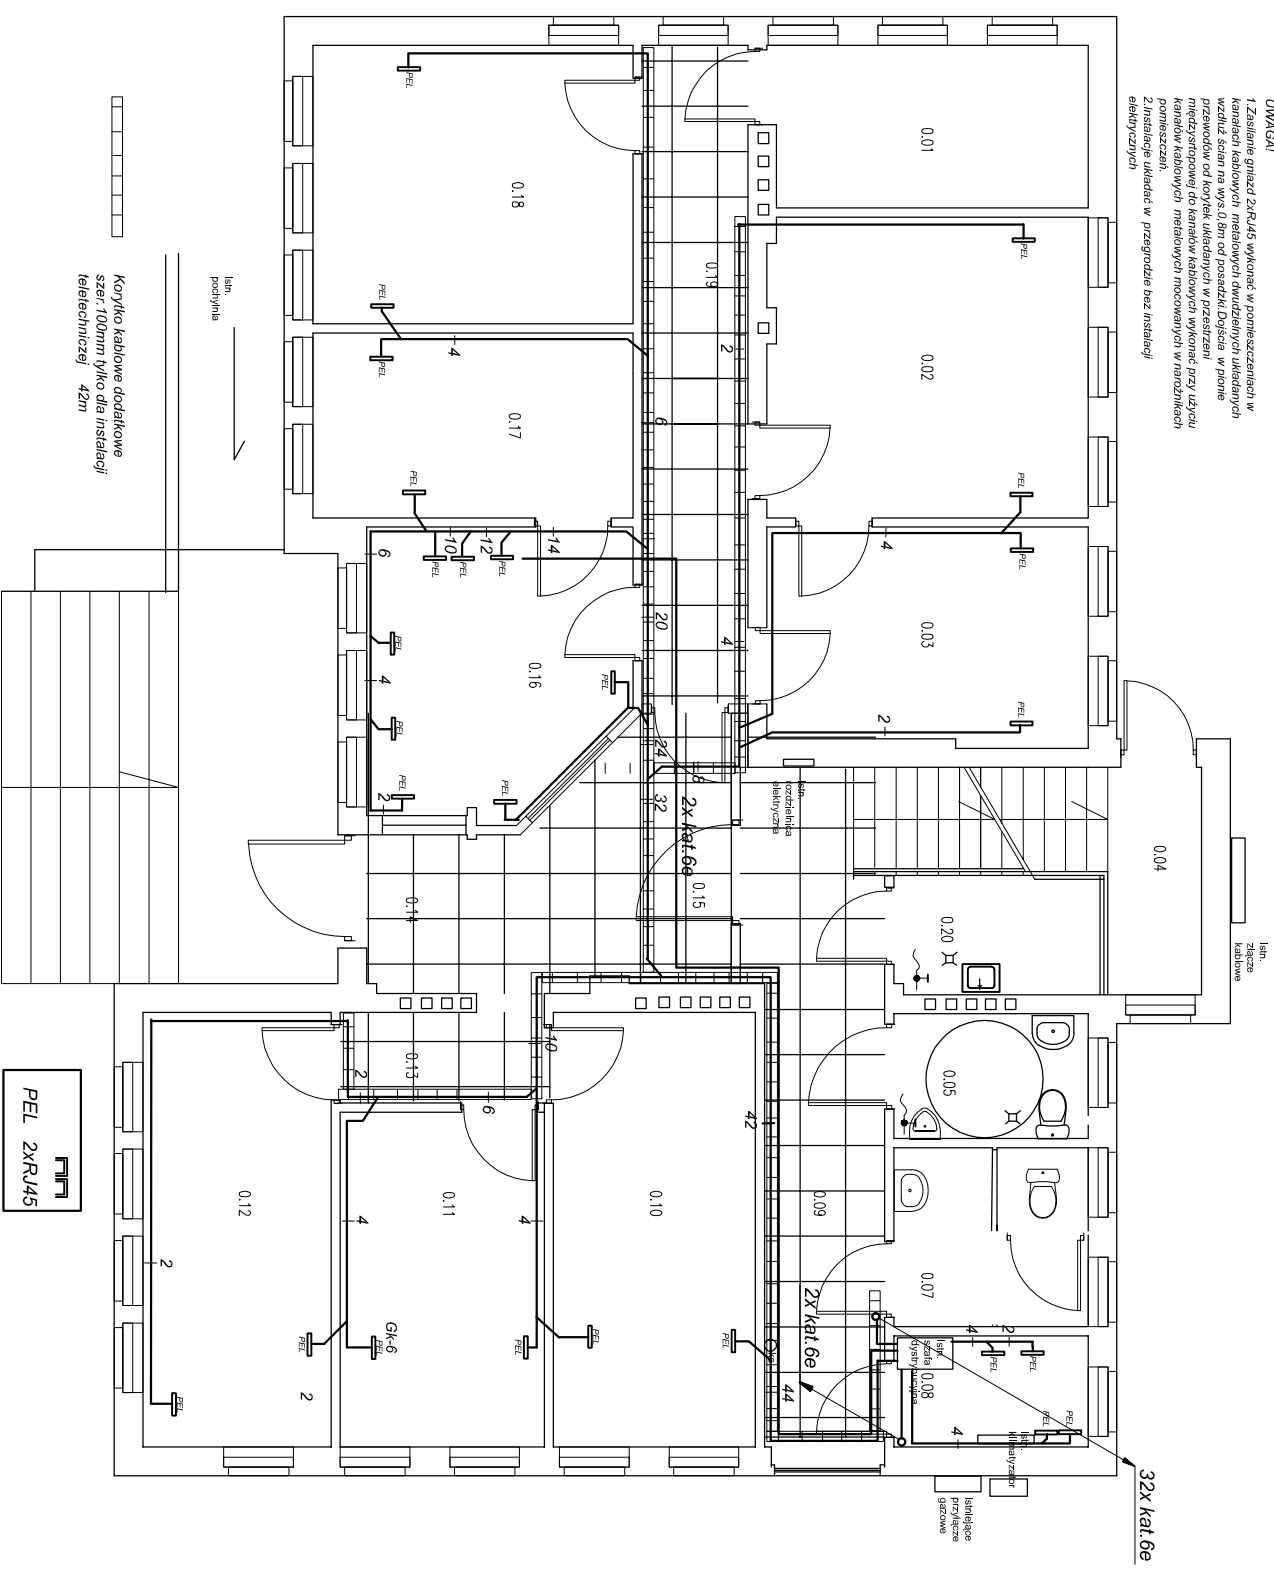

RZUT PARTERU

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE KELVIN SP. Z O.O.	
KELVIN		85-303 Bydgoszcz ul. Piękna 13	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:			
Remont wewnętrzny w obiekcie budowlanym II KP w Radomiu Zadanie nr 48/13 Radom, ul. Świerkowa 49			
INWESTOR:			
Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu ul. 11-go Listopada 37/59 26-600 Radom			
OPRACOWANIE:			
PROJEKT WYKONAWCZY		BRANŻA INSTALACJE TELETECHNICZNE	
RYSUNEK:	Rzut parteru	NR RYSUNKU:	TE2
PROJEKTOWAŁ:	inż. Aleksandra JANCZAK	NR UPRAWNIEN:	1629/99/U
SPRAWIŁ:	mgr inż. Andrzej WAŚNIEWSKI	NR UPRAWNIEN:	1580/90/U
SKALA:		1:100	
DATA PODPIS:		20.04.2013	
DATA I PODPIS:		20.04.2013	